




CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA TP.HCM (BKTECHS)
PHÒNG THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP LAS XD-58.007
LABORATORY LAS XD-58.007

268 Ly Thuong Kiet Street, District. 10, HCM City
Mobile: 0903810481 ; Email: tvmien@hcmut.edu.vn

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CÁCH NHIỆT CỦA SƠN

1.	Đơn vị yêu cầu	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PT					
2.	Địa chỉ	24/15 Đường An Phú 18, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương					
3.	Vật liệu thí nghiệm	GREENGRA PAINT – MÀU TRẮNG – MÃ SỐ GGR 25-1-3 ĐÓNG RẮN MÃ SỐ H307					
4.	Kết quả thí nghiệm (xem bên dưới)						
STT	Mẫu thí nghiệm	Nhiệt độ mặt trước, °C	Nhiệt độ mặt sau, °C	Tổng truyền nhiệt U, W/m ² .K	Tổng nhiệt trở R, m ² .K/W	Đánh giá theo QCVN 09:2013/BXD	
1	Tấm bê tông 400x400x100mm, phủ sơn 1 mặt với định mức: - Lớp 1 - 200 gr hỗn hợp tỉ lệ 3/1 - Lớp 2 - 200 gr hỗn hợp tỉ lệ 3/1 - Lớp 3 - 200 gr hỗn hợp tỉ lệ 3/1 - Tổng cộng 3 lớp, 600 gr hỗn hợp	75,9	44,5	1,19	0,84	ĐẠT	

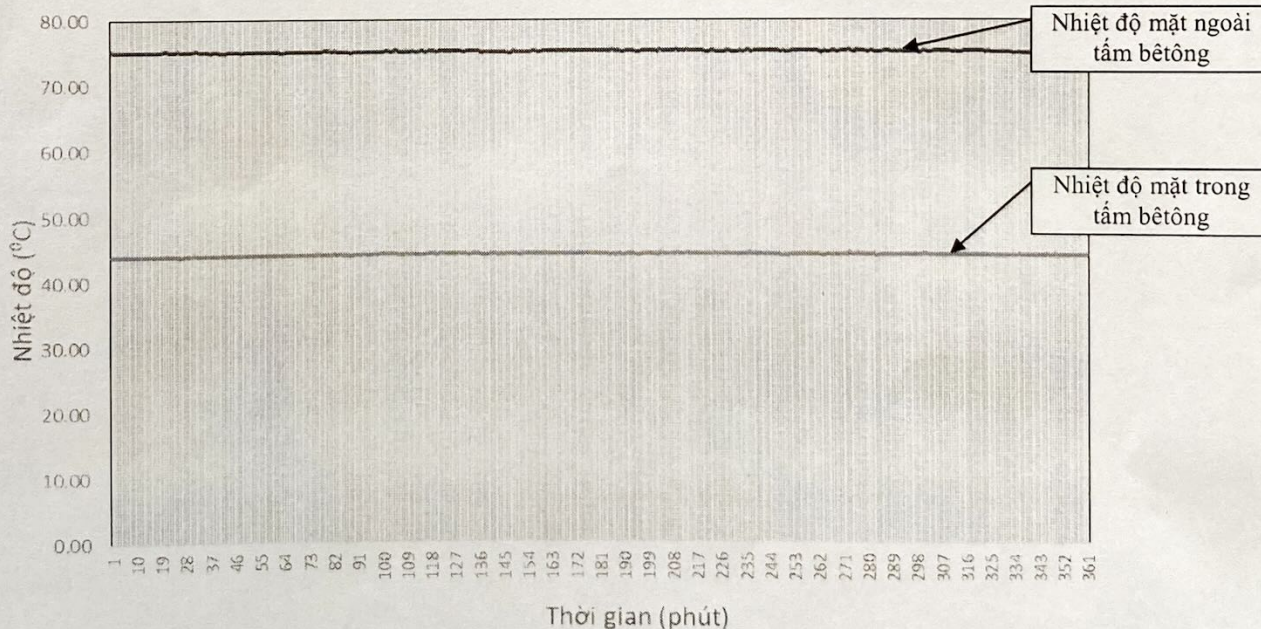

Tp.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2024

BKTECHS	Kiểm tra	Người thực hiện
PGS.TS. Trần Văn Miên	ThS. Nguyễn Hoàng Phúc	



TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Minh